


STUDNIA ROZPRĘŻNA Sk40-S rozpr. PE Ø625mm Z FILTREM ANTYODOROWYM

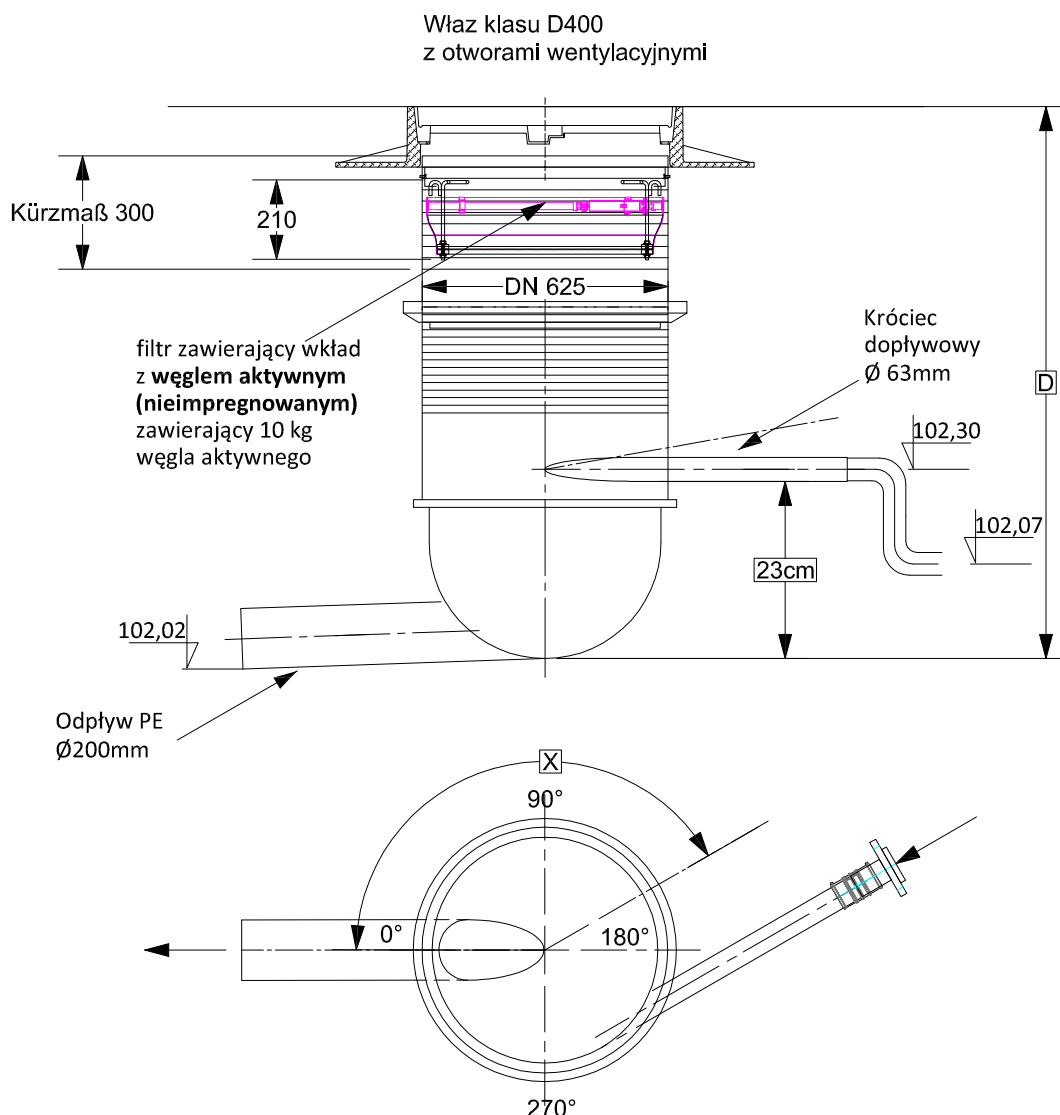

Inwestor: Gmina Czarńków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarńków

Przedsięwzięcie: **PROJEKT BUDOWLANY**
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN,
GMINA CZARNKÓW

Nazwa rysunku:

Studnia rozprężna z filtrem antyodorowym



Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1,
64-700 Czarńków
tel/fax 67 255 22 23
zuk@zukunftbrzezno.pl
zukunftbrzezno.pl

Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Piotr Łucyk			schemat	16
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			