



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków
tel./fax (067) 255-22-23
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459
e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

L.dz. 1563/12/2017

Brzeźno, dnia 18 grudnia 2017r.

Firma Viabud Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnków

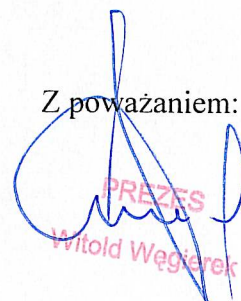
Dotyczy: **warunków technicznych na usunięcie kolizji projektowanego rowu z istniejącym wodociągiem PVC Ø160 mm w miejscowości Gajewo.**

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, co następujące:

1. Istniejący wodociąg w miejscu kolizji z projektowanym rowem należy ocieplić twardą otuliną poliuretanową i zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o średnicy wewnętrznej Ø 400 mm.
2. Należy zapewnić minimalną głębokość przykrycia ocieplonego wodociągu (licząc do góry rury ochronnej) 0,5 m.
3. Przykrycie wodociągu w miejscu kolizji wynosi około 1,5m – ale ze względu na możliwość niwelacji terenu od momentu wybudowania wodociągu, przykrycie może się różnić od w/w. Dokładną głębokość przykrycia należy potwierdzić na podstawie próbnych przekopów, wykonywanych wyłącznie ręcznie.
4. Wszelkie prace związane z wodociągiem wykonywać należy pod nadzorem ZUK.
O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić ZUK co najmniej 7 dni wcześniej celem zabezpieczenia nadzoru, który jest odpłatny.
5. Za nadzór nad realizacją w/w robót zostanie obciążony wykonawca.
6. Należy opracować projekt ocieplenia i zabezpieczenia wodociągu (z podaniem rodzaju materiałów i ich producenta) i następnie uzgodnić z ZUK. Należy również dokonać uzgodnień z zarządcą drogi.

7. Po wykonaniu zabezpieczenia wodociągu, lecz przed jego zasypaniem należy bezwzględnie zwrócić się do ZUK Sp. z o.o. w celu odbioru wykonanych robót oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie. Inwentaryzacja będzie zawierała m.in. naniesioną rurę ochronną i charakterystyczne rzędne rurociągów.
8. Wykonawca udzieli ZUK na piśmie 3 lata gwarancji na wykonane prace oraz przekaze inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Z poważaniem:


PREZES
Witold Węgierek

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. a/a.